



- CONCRETO F'C=280 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE Y FIBRA.
- RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE CONCRETO= 2.5 CM
- ACERO DE REFUERZO TIPO CIRCULAR CON VARILLA $\frac{1}{4}$ " EN ELEMENTOS DE 48" DE DIÁMETRO.
- CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS NMX-C-413-ONNCCCE2019 Y ASTM-C-478-07

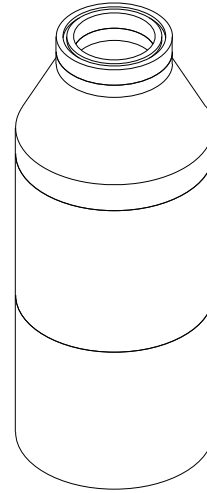

1 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

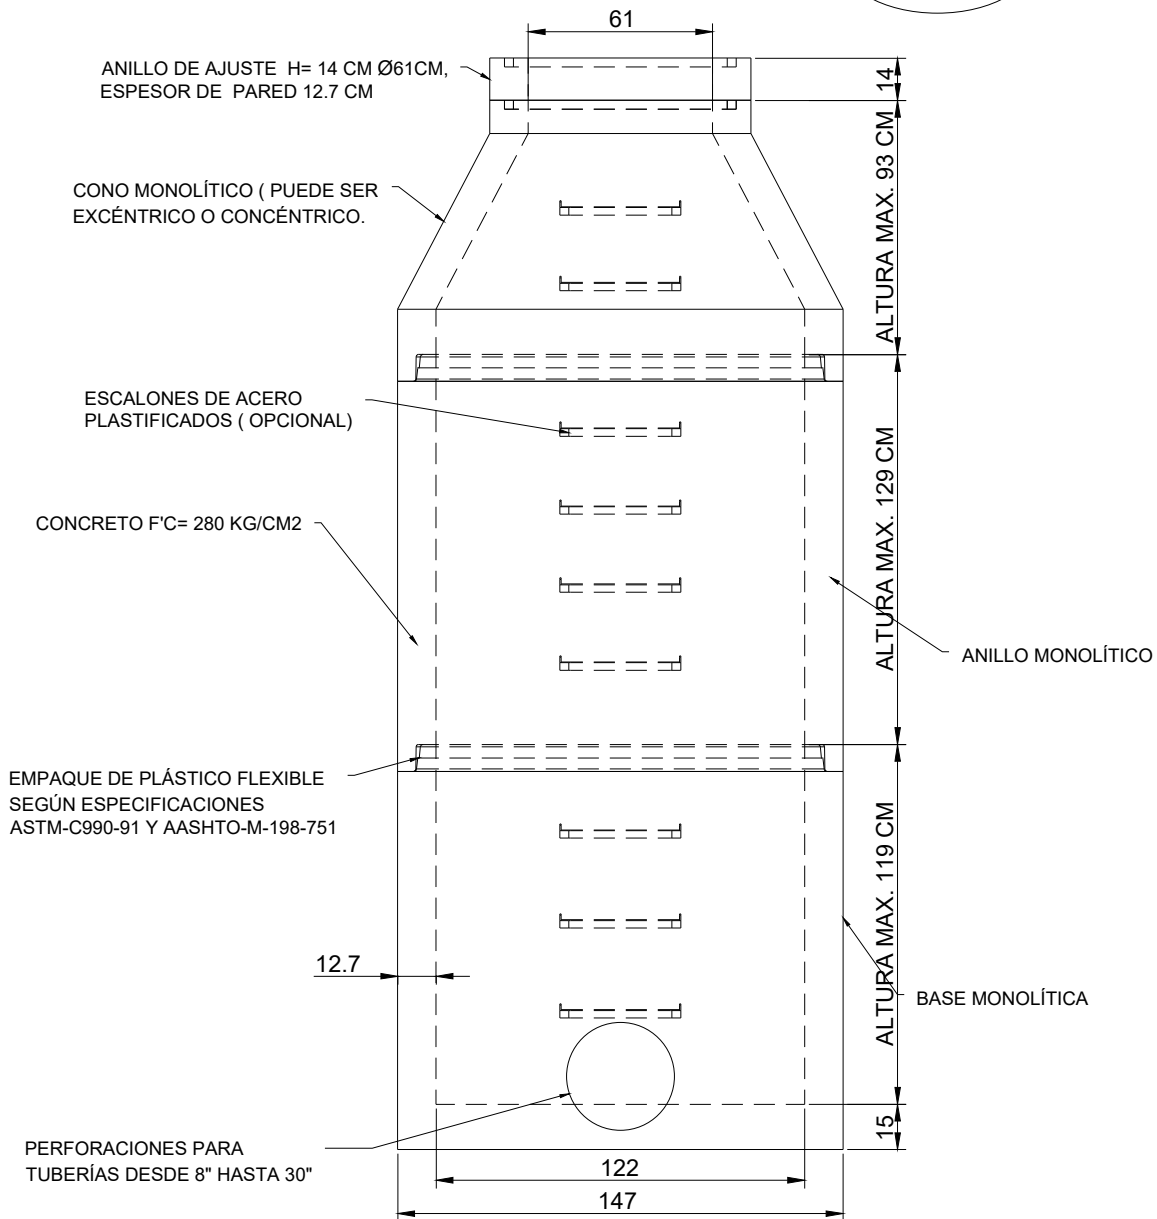

2 CORTE

POZO DE VISITA COMÚN DE CONCRETO 1.22 DE DIÁMETRO



Acotaciones: CENTÍMETROS

Escala: S/E

Fecha:15-04-2026