



- CONCRETO F'C=280 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE Y FIBRA.
- RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE CONCRETO= 2.5 CM
- ACERO DE REFUERZO TIPO CIRCULAR CON VARILLA $\frac{3}{8}$ " EN BASE 60°
- ACERO DE REFUERZO TIPO CIRCULAR CON VARILLA $\frac{1}{4}$ " EN ELEMENTOS DE 48" DE DIÁMETRO.
- REDUCCIONES CON ACERO DE REFUERZO $\frac{3}{8}$ "
- CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS NMX-C-413-ONNCC2019 Y ASTM-C-478-07

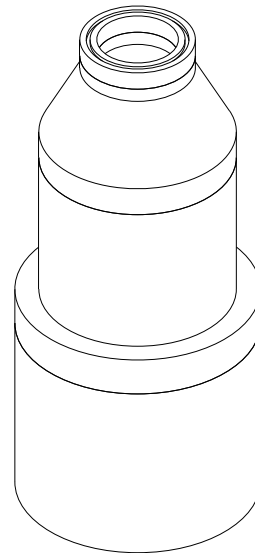

1 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

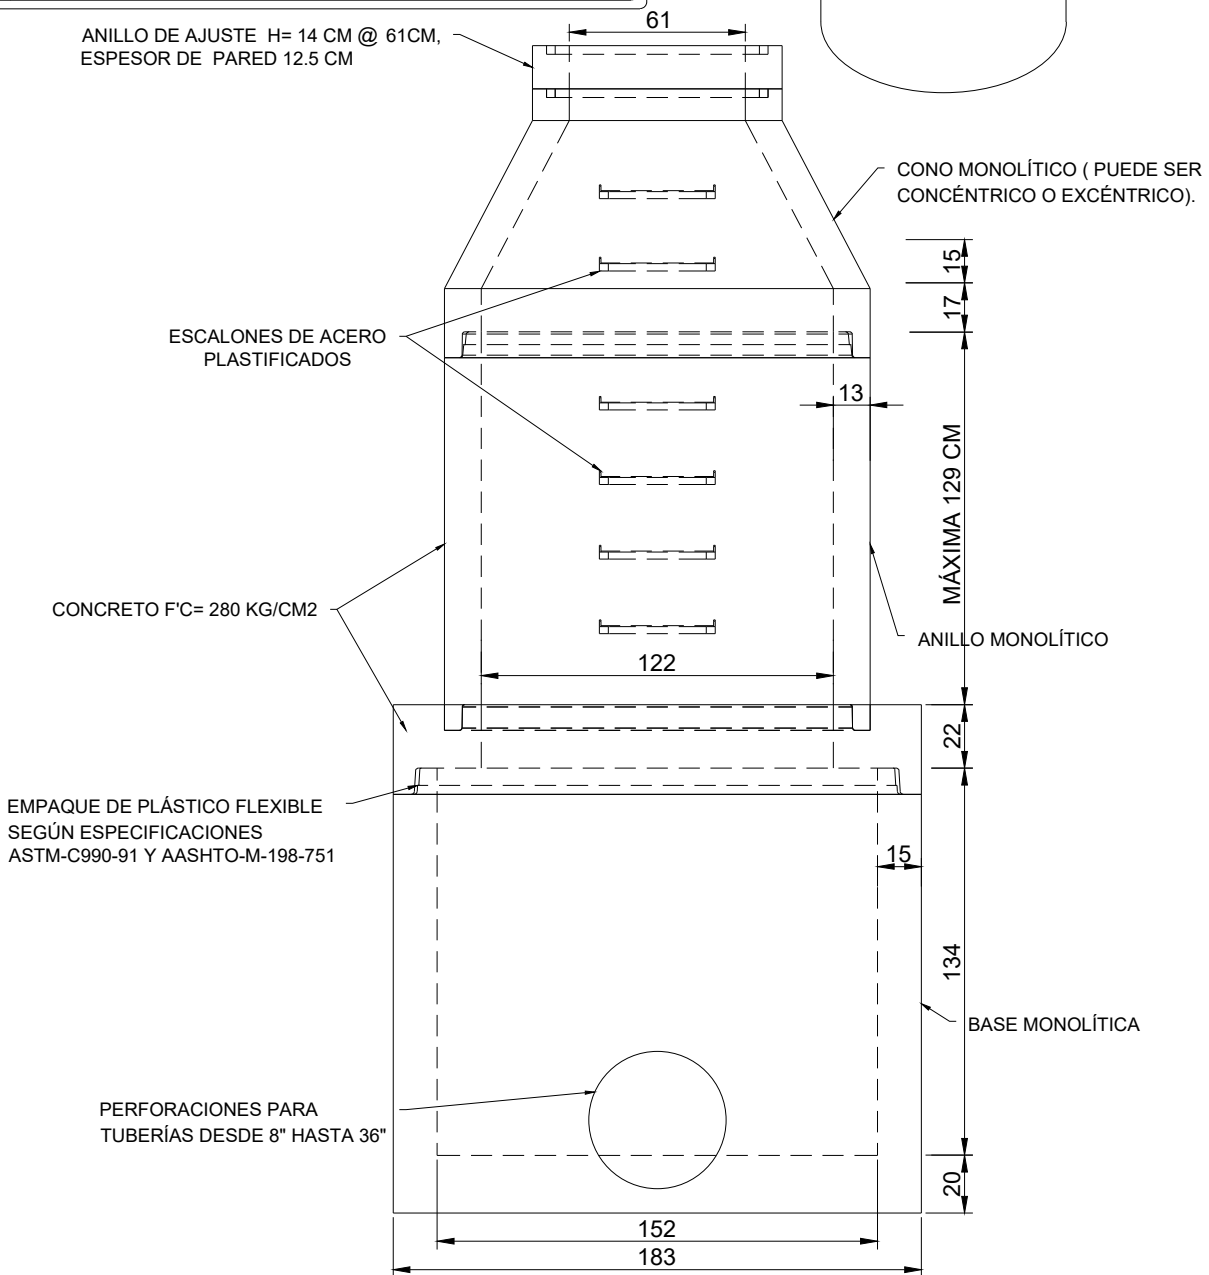

2 CORTE

POZO DE VISITA ESPECIAL DE CONCRETO CON REDUCCIÓN DE DIÁMETRO 1.52 A 1.22 METROS

FATUVISA

Acotaciones: CENTÍMETROS

Escala: S/E

Fecha: 30-02-2026